

No DZ201303409



2011000170Z



(2011)国认监认字(001)号



检测  
CNAS L0259

# 检 验 报 告

申请单位名称 中山市旺斯达灯饰电器有限公司

产品型号名称 WD-ZLZD-Y40W 型消防应急照明灯具

检验类别型式试验



国家消防电子产品质量监督检验中心

国家消防电子产品质量监督检验中心  
检验报告

NoDz201303409

共 5 页 第 1 页

产品名称	消防应急照明灯具	型 号	WD-ZLZD-Y40W
申请单位	中山市旺斯达灯饰电器有限公司	检验类别	型式试验
制 造 商	中山市旺斯达灯饰电器有限公司	生产日期	2013 年 7 月
生产企业	中山市旺斯达灯饰电器有限公司	到样日期	2013 年 7 月 23 日
样品数量	2 台	检验日期	自 2013 年 8 月 15 日 至 2013 年 9 月 25 日
样品状态	完好		
检验依据	GB 17945-2010		
检验项目	全项		
检 验 结 论	<p>我中心按国家标准 GB 17945-2010《消防应急照明和疏散指示系统》的要求，对中山市旺斯达灯饰电器有限公司生产的 WD-ZLZD-Y40W 型消防应急照明灯具样品（配接应急照明配电箱组成系统）进行了型式试验。</p> <p>WD-ZLZD-Y40W 型消防应急照明灯具样品满足 GB 17945-2010《消防应急照明和疏散指示系统》的要求，经检验合格。</p> <p style="text-align: center;">以下空白。</p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">             签发日期：2013 年 11 月 11 日         </div>		
备 注			

批准：

刘新华

审核：

王学东

编制：

曹振


国家消防电子产品质量监督检验中心  
检验报告

NqDz201303409

共 5 页 第 2 页

申请单位	中山市旺斯达灯饰电器有限公司				
通信地址	中山市古镇海洲显龙胜利二路西二路3号3、5楼				
联系电话	0760-87683119	传 真	0760-87680313	邮政编码	528422

产品照片

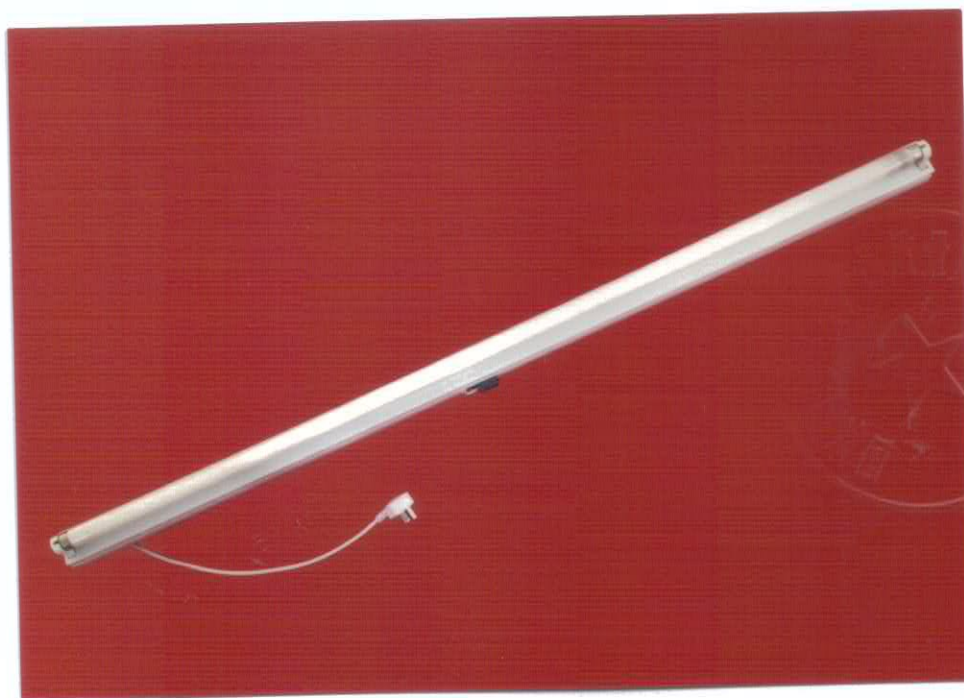



国家消防电子产品质量监督检验中心  
检验报告

NqDz201303409

共 5 页 第 3 页

产品铭牌内容:

1. 产品名称: 消防应急照明灯具
2. 型号: WD-ZLZD-Y40W
3. 执行标准: GB 17945-2010
4. 生产厂名称: 中山市旺斯达灯饰电器有限公司
5. 厂址: 中山市古镇海洲显龙胜利二路西二路 3 号 3、5 楼
6. 外壳防护等级: IP30
7. 额定电源电压: AC220V
8. 额定工作频率: 50Hz
9. 标称应急工作时间: 90min
10. 光源名称和参数: 荧光灯, 36W
11. 主电功耗: 40W
12. 适宜于直接安装在普通可燃材料表面的标记: 有
13. 产品制造日期和产品编号

产品特性描述:

1. 应急控制方式: 非集中控制型
2. 应急供电形式: 自带电源型
3. 工作方式: 持续型
4. 安装方式: 吊装安装

产品关键件描述:

1. 电池:
  - 类别: 镍镉
  - 型号: XR-1800
  - 规格: 1.2V 1800mAh
  - 数量: 4 节
  - 生产厂: 辉县市旭日电源有限公司
2. 光源:
  - 类别: 荧光灯
  - 额定工作电压: AC220V
  - 功率: 36W
  - 生产厂: 佛山电器照明股份有限公司

## 消防应急照明灯具检验结果汇总表

申请单位：中山市旺斯达灯饰电器有限公司  
产品型号：WD-ZLZD-Y40W

No: Dz201303409  
共 5 页 第 4 页

序号	检验项目	标准条款号	检验结果	结论	备注
1	试验前检查	7.1.4	满足标准要求。 (外壳材料种类：金属) 自检功能试验方法： 通过加速测试仪修改计时频率	合格	
2	基本功能试验	7.2	标称应急工作时间：90min 应急转换时间(s)： 1# 0.2      2# 0.2 应急工作时间(min)： 1# 132      2# 131 主电状态转入应急状态的光通量(lm)： 1# 269.5    2# 249.7 放电 80min 后光通量(lm)： 1# 258.4    2# 250.3 断开光源或光源不符合要求时，充电 24h、放电 80min，内部发热元件表面温度(°C)： 1# 45      2# 45	合格	
3	充、放电试验	7.3	额定工作电压(V)： 4.8 电池容量(mAh)： 1800 充电 24h 后，充电电流(mA)： 1# 39.5      2# 40.7 过放电保护启动瞬间，电池的端电压(V)： 1# 4.01      2# 3.92 静态泄放电流(μA)： 1# 2          2# 2 充电回路短路时内部元件表面最高温度(°C)： 1# 47      2# 46	合格	
4	重复转换试验	7.4	满足标准要求。	合格	
5	电压波动试验	7.5	满足标准要求。	合格	

## 消防应急照明灯具检验结果汇总表

申请单位：中山市旺斯达灯饰电器有限公司  
 产品型号：WD-ZLZD-Y40W

№: Dz201303409  
 共 5 页 第 5 页

序号	检验项目	标准条款号	检验结果	结论	备注
6	转换电压试验	7.6	由主电状态转入应急状态时主电电压(V): 1# 162      2# 156 由应急状态回复到主电状态时主电电压(V): 1# 166      2# 158	合格	
7	充、放电耐久试验	7.7	消防应急灯具应急工作时间(min): 第一次 132      第十次 127	合格	
8	绝缘电阻试验	7.8	主电源输入端与壳体间测得绝缘电阻值: 1# 大于 1000M $\Omega$ 2# 大于 1000M $\Omega$	合格	
9	接地电阻试验	7.9	接地电阻 ( $\Omega$ ): 1# 0.1      2# 0.1	合格	
10	耐压试验	7.10	满足标准要求。	合格	
11	高温试验	7.11	试验后, 1#试样主电状态转入应急状态的光通量 (lm): 277.4	合格	
12	低温试验	7.12	试验后, 2#试样主电状态转入应急状态的光通量 (lm): 234.6 应急工作时间(min): 121	合格	
13	恒定湿热试验	7.13	试验后, 2#试样主电状态转入应急状态的光通量 (lm): 294.0	合格	
14	振动试验	7.14	试验后, 2#试样主电状态转入应急状态的光通量 (lm): 260.5	合格	
15	冲击试验	7.15	试验后, 1#试样主电状态转入应急状态的光通量 (lm): 283.7	合格	
16	外壳防护等级试验	7.23	1#、2#试样的防护等级符合 IP30 要求。	合格	
以下空白。					





# 消防产品认证证书

CERTIFICATE FOR FIRE PRODUCT CERTIFICATION

证书编号: 2015081815000866

认证委托人: 中山市旺斯达灯饰电器有限公司

地 址: 广东省中山市横栏镇新茂工业区康龙五路26号6楼之三

生 产 者: 中山市旺斯达灯饰电器有限公司(H002242)

地 址: 广东省中山市横栏镇新茂工业区康龙五路26号6楼之三

生产企业: 中山市旺斯达灯饰电器有限公司

地 址: 广东省中山市横栏镇新茂工业区康龙五路26号6楼之三

产品名称: 消防应急照明灯具

认证单元: WD-ZLZD-Y40W

内含: WD-ZLZD-Y40W(主型)

产品认证实施规则: CNCA-C18-01: 2014

产品认证实施细则: CCCF-HZBJ-02

产品认证基本模式: 型式试验 + 企业质量保证能力和产品一致性检查 +  
获证后生产现场抽取样品检测或者检查

产 品 标 准 : GB 17945-2010

上述产品符合消防类产品认证实施规则CNCA-C18-01: 2014、强制性产品认证实施细则CCCF-HZBJ-02的要求, 特发此证。

首次发证日期: 2015-06-16

发(换)证日期: 2020年06月16日 有效期至: 2025年06月15日

本证书的有效性需依靠通过证后监督获得保持, 本证书的相关信息可通过中国消防产品信息网 [www.cccf.com.cn](http://www.cccf.com.cn) 查询



中国认可  
产品  
PRODUCT  
CNAS C073-P



发证机构名称(盖章)

应急管理部消防产品合格评定中心

中国·北京市东城区永外西革新里甲108号 100077

<http://www.cccf.net.cn>