



170021020465



(2020)国认监认字(062)号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0988

检 验 报 告

No.Gn202010140

认证委托人	中山市旺斯达灯饰电器有限公司
产品型号名称	WD-BLJC-1LRE I 1W-D10/集中电源集中控制型 消防应急标志灯具
检验类别	型式试验

国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心

注 意 事 项

1. 报告无“检验检测专用章”无效。
2. 复制报告未重新加盖“检验检测专用章”无效。
3. 报告无编制、审核、批准人签字无效。
4. 报告涂改无效。
5. 对本报告若有异议，请于收到报告之日起十五日内向检验单位提出。
6. 本报告仅对受检样品负责。

单位名称：国家固定灭火系统和耐火构件

质量监督检验中心

地 址：天津市西青区津涞公路富兴路2号

电 话：022-58387888

传 真：022-58387878

邮政编码：300382

电子邮件：cncf@tfri.com.cn

Name:China National Center for Quality Supervision
and Test of Fixed Fire-fighting Systems and
Fire-resisting Building Components

Address:No.2 Fuxing Road , Jinlai Highway , Xiqing
District , Tianjin , China

Telephone:022-58387888

Fax:022-58387878

Post Code:300382


E-mail:cncf@tfri.com.cn


**国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心
检 验 报 告**


No. Gn202010140

共 7 页 第 1 页

产品名称	集中电源集中控制型消防应急标志灯具	型号规格	WD-BLJC-1LRE I 1W-D10
认证委托人	中山市旺斯达灯饰电器有限公司	检验类别	型式试验
生产者	中山市旺斯达灯饰电器有限公司	生产日期	2020年9月
生产企业	中山市旺斯达灯饰电器有限公司	抽样者	/
抽样基数	/	抽样地点	/
样品数量	3台	抽样日期	/
样品状态	完好	受理日期	2020年11月24日
检验依据	GB 17945-2010, CNCA-C18-03: 2020, CCCF-CCC-09		
检验项目	全部适用项目		
检验结论	<p>经按 GB 17945-2010《消防应急照明和疏散指示系统》, CNCA-C18-03: 2020《强制性产品认证实施规则 避难逃生产品》, CCCF-CCC-09《强制性产品认证实施细则 避难逃生产品 消防应急灯具和消防应急照明控制类产品》检验, 合格。(以下空白)</p> <p style="text-align: center;">(检验检测专用章)</p> <p style="text-align: center;">签发日期: 2021年 4 月 / 日</p>		
备注	报告中符号“/”表示无内容, “—”表示不适用于该产品。		

批准: 

审核: 

编制: 

国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心

检验结果汇总

生产企业：中山市旺斯达灯饰电器有限公司
 产品型号：WD-BLJC-1LRE I 1W-D10

No. Gn202010140
 共 7 页 第 2 页

序号	检验项目	标准条款号	检验结果	结论	备注
1	试验前检查	7.1.4	满足标准要求	合格	/
2	基本功能试验	7.2.2	断开光源或光源不符合要求时，充电 24h、放电 80min，内部元件表面最高温度（℃）： 1#33.7 2#34.2 闪亮式标志灯，闪亮频率（Hz）： 1#1 2#1 点亮与非点亮时间之比： 1#4:1 2#4:1	合格	/
			1#试样（图 B.5+图 B.5）表面亮度（cd/m ² ）： 主电状态转入应急状态： 121.6 138.7 149.5 161.7 178.2 195.3 227.6 235.9 255.4 273.5 放电 80min 后： 120.8 137.1 146.5 160.1 176.1 193.8 225.4 232.7 253.9 271.9		
			2#试样（图 B.5+图 B.5）表面亮度（cd/m ² ）： 主电状态转入应急状态： 123.5 137.1 148.5 167.1 177.2 189.5 207.4 232.1 258.2 270.9 放电 80min 后： 122.7 136.5 146.2 165.4 175.3 187.6 205.3 230.8 257.1 268.0		
			3#试样（图 B.5）表面亮度（cd/m ² ）： 主电状态转入应急状态： 112.5 139.4 152.1 168.3 179.2 199.3 219.6 208.2 143.9 217.5 放电 80min 后： 111.7 138.2 151.6 166.5 174.3 198.1 217.5 206.5 141.7 214.3		
			其余功能符合标准要求。		
3	充、放电试验	7.3	—	—	/

国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心

检验结果汇总

生产企业：中山市旺斯达灯饰电器有限公司

No. Gn202010140

产品型号：WD-BLJC-1LRE I 1W-D10

共 7 页 第 3 页

序号	检验项目	标准条款号	检验结果	结论	备注
4	重复转换试验	7.4	满足标准要求	合格	/
5	电压波动试验	7.5	满足标准要求	合格	/
6	转换电压试验	7.6	—	—	/
7	充、放电耐久试验	7.7	—	—	/
8	绝缘电阻试验	7.8	主电源输入端与壳体之间的绝缘电阻值： 1#大于 1000MΩ 2#大于 1000MΩ	合格	/
9	接地电阻试验	7.9	—	—	/
10	耐压试验	7.10	满足标准要求	合格	/
11	高温试验	7.11	1#试样表面亮度 (cd/m ²) : 118.3 136.5 145.3 158.2 175.1 191.7 223.8 230.7 251.6 270.8	合格	/
12	低温试验	7.12	2#试样表面亮度 (cd/m ²) : 121.6 134.3 145.9 163.2 174.1 185.3 204.1 228.4 255.1 266.7	合格	/
13	恒定湿热试验	7.13	2#试样表面亮度 (cd/m ²) : 120.9 133.2 144.3 161.7 172.8 184.2 202.7 226.5 252.9 263.4	合格	/
14	振动试验	7.14	2#试样表面亮度 (cd/m ²) : 118.3 130.2 142.8 160.7 170.9 182.1 201.7 225.4 250.1 261.8	合格	/
15	冲击试验	7.15	1#试样表面亮度 (cd/m ²) : 117.6 135.4 143.1 156.2 174.1 190.8 221.1 229.6 250.1 268.4	合格	/
16	外壳防护等级试验	7.23	1#、2#试样外壳防护等级为 IP67	合格	/

国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心
检验结果汇总

生产企业：中山市旺斯达灯饰电器有限公司
产品型号：WD-BLJC-1LRE I 1W-D10

No. Gn202010140
共 7 页 第 4 页

序号	检验项目	标准条款号	检验结果	结论	备注
17	表面耐磨性能 试验	7.24	2#试样表面亮度 (cd/m ²) : 116.2 128.3 140.7 158.2 169.4 180.8 200.9 224.1 248.3 260.8	合格	/
18	抗冲击试验	7.25	1#试样表面亮度 (cd/m ²) : 116.3 134.2 142.1 154.3 172.1 188.2 220.8 228.4 248.3 267.1	合格	/
19	标志	9	满足标准要求	合格	/
20	使用说明书	10	满足标准要求	合格	/
		本页以下空白			

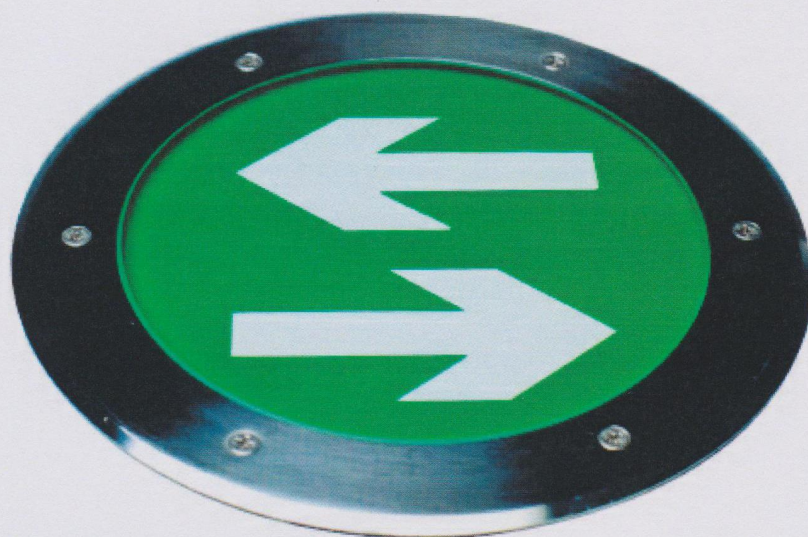
国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心
检验报告

No. Gn202010140

共 7 页 第 5 页

认证委托人	中山市旺斯达灯饰电器有限公司		
通信地址	广东省中山市横栏镇新茂工业区康龙五路 26 号 6 楼之三		
联系电话	/	传真	/

产品照片:



202010140

产品型号: WD-BLJC-1LRE I 1W-D10 (图 B. 5+图 B. 5)

国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心
检 验 报 告

No. Gn202010140

共 7 页 第 6 页

认证委托人	中山市旺斯达灯饰电器有限公司		
通信地址	广东省中山市横栏镇新茂工业区康龙五路 26 号 6 楼之三		
联系电话	/	传真	/

产品照片：



202010140

产品型号：WD-BLJC-1LRE I 1W-D10(图 B. 5)

国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心
检验报告

No. Gn202010140

共 7 页 第 7 页

一、产品铭牌内容：

1. 产品名称：集中电源集中控制型消防应急标志灯具
2. 型号：详见第 1 页
3. 执行标准号：GB17945-2010
4. 生产者：中山市旺斯达灯饰电器有限公司
5. 生产企业：中山市旺斯达灯饰电器有限公司
6. 生产地址：广东省中山市横栏镇新茂工业区康龙五路 26 号 6 楼之三
7. 外壳防护等级：IP67
8. 额定电源电压：DC36V
9. 应急工作时间：90min
10. 使用光源名称和参数：LED, DC3.0V, 0.06W
11. 主电功耗：1W
12. 适宜于直接安装在普通可燃材料表面的标记：有
13. 制造日期及产品编号：有

二、产品特性描述：

1. 应急控制方式：集中控制型
2. 应急供电形式：集中电源型
3. 工作方式：持续型
4. 与以下产品配接工作：中山市旺斯达灯饰电器有限公司生产的应急照明控制器、应急照明集中电源

三、产品关键件描述：

1. LED 光源规格：DC3.0V, 0.06W
LED 光源型号：LXY-546SGW
生产者名称：深圳市雷兴阳实业有限公司

一致性检查结论：符合



中国国家强制性产品认证证书

CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

证书编号：2021081815001666

认证委托人：中山市旺斯达灯饰电器有限公司
地址：广东省中山市横栏镇新茂工业区康龙五路26号6楼之三
生产者：中山市旺斯达灯饰电器有限公司 (H002242)
地址：广东省中山市横栏镇新茂工业区康龙五路26号6楼之三
生产企业：中山市旺斯达灯饰电器有限公司
地址：广东省中山市横栏镇新茂工业区康龙五路26号6楼之三
产品名称：集中电源集中控制型消防应急标志灯具
认证单元：WD-BLJC-1LRE I 1W-D10
内含：WD-BLJC-1LRE I 1W-D10 (主型)
产品认证实施规则：CNCA-C18-03: 2020
产品认证实施细则：CCCF-CCC-09
产品标准和技术要求：GB 17945-2010

上述产品符合强制性产品认证实施规则 CNCA-C18-03: 2020, 强制性产品认证实施细则CCCF-CCC-09 的要求，特发此证

首次发证日期：2021-06-25

发(换)证日期：2021年06月25日 有效期至：2026年06月24日

本证书的有效性需依靠通过证后监督获得保持

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 和
中国消防产品信息网站 www.cccf.com.cn 查询



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C073-P



应急管理部消防产品合格评定中心

中国·北京市东城区永外西革新里甲108号 100077

<http://www.cccf.net.cn>