



170021020465



(2020)国认监认字(062)号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0988

检 验 报 告

No.Gn202010134

认证委托人 中山市旺斯达灯饰电器有限公司
产品型号名称 WD-C-100W-01/应急照明控制器
检验类别 型式试验

国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心

注 意 事 项

1. 报告无“检验检测专用章”无效。
2. 复制报告未重新加盖“检验检测专用章”无效。
3. 报告无编制、审核、批准人签字无效。
4. 报告涂改无效。
5. 对本报告若有异议，请于收到报告之日起十五日内向检验单位提出。
6. 本报告仅对受检样品负责。

单位名称：国家固定灭火系统和耐火构件

质量监督检验中心

地 址：天津市西青区津涞公路富兴路2号

电 话：022-58387888

传 真：022-58387878

邮政编码：300382

电子邮件：cncf@tfri.com.cn

Name:China National Center for Quality Supervision
and Test of Fixed Fire-fighting Systems and
Fire-resisting Building Components

Address:No.2 Fuxing Road , Jinlai Highway , Xiqing
District , Tianjin , China

Telephone:022-58387888

Fax:022-58387878


Post Code:300382


E-mail:cncf@tfri.com.cn


国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心 检 验 报 告


No. Gn202010134

共 11 页 第 1 页

产品名称	应急照明控制器	型号规格	WD-C-100W-01
认证委托人	中山市旺斯达灯饰电器有限公司	检验类别	型式试验
生产者	中山市旺斯达灯饰电器有限公司	生产日期	2020 年 9 月
生产企业	中山市旺斯达灯饰电器有限公司	抽样者	/
抽样基数	/	抽样地点	/
样品数量	2 台	抽样日期	/
样品状态	完好	受理日期	2020 年 11 月 24 日
检验依据	GB 17945-2010, CNCA-C18-03: 2020, CCCF-CCC-09		
检验项目	全部适用项目		
检验结论	<p>经按 GB 17945-2010《消防应急照明和疏散指示系统》, CNCA-C18-03: 2020《强制性产品认证实施规则 避难逃生产品》, CCCF-CCC-09《强制性产品认证实施细则 避难逃生产品 消防应急灯具和消防应急照明控制类产品》检验, 合格。(以下空白)</p> <div style="text-align: center;">  <p>(检验检测专用章)</p> <p>签发日期: 2021 年 4 月 6 日</p> </div>		
备注	报告中符号“/”表示无内容, “—”表示不适用于该产品。		

批准: 

审核: 

编制: 

国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心

检验结果汇总

生产企业：中山市旺斯达灯饰电器有限公司

No. Gn202010134

产品型号：WD-C-100W-01

共 11 页 第 2 页

序号	检验项目	标准条款号	检验结果	结论	备注
1	试验前检查	7.1.4	满足标准要求	合格	/
2	基本功能试验	7.2.4	满足标准要求	合格	/
3	重复转换试验	7.4	满足标准要求	合格	/
4	电压波动试验	7.5	满足标准要求	合格	/
5	绝缘电阻试验	7.8	主电源输入端与壳体之间绝缘电阻值： 1#大于 1000M Ω 2#大于 1000M Ω 有绝缘要求的外部带电端子与壳体之间绝缘电阻值： 1#大于 1000M Ω 2#大于 1000M Ω	合格	/
6	接地电阻试验	7.9	1#试样接地电阻 (Ω)：0.04 2#试样接地电阻 (Ω)：0.03	合格	/
7	耐压试验	7.10	满足标准要求	合格	/
8	高温试验	7.11	基本功能正常	合格	/
9	低温试验	7.12	基本功能正常。 试验后，2#试样备电工作时间 (min)：215	合格	/
10	恒定湿热试验	7.13	基本功能正常	合格	/
11	振动试验	7.14	基本功能正常	合格	/
12	冲击试验	7.15	—	—	/

国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心
检验结果汇总

生产企业：中山市旺斯达灯饰电器有限公司
产品型号：WD-C-100W-01

No. Gn202010134
共 11 页 第 3 页

序号	检验项目	标准条款号	检验结果	结论	备注
13	静电放电抗扰度试验	7.16	基本功能正常	合格	/
14	浪涌（冲击）抗扰度试验	7.17	基本功能正常	合格	/
15	电源瞬变试验	7.18	基本功能正常	合格	/
16	电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验	7.19	基本功能正常	合格	/
17	射频电磁场辐射抗扰度试验	7.20	基本功能正常	合格	/
18	射频场感应的传导骚扰抗扰度试验	7.21	基本功能正常	合格	/
19	电快速瞬变脉冲群抗扰度试验	7.22	基本功能正常	合格	/
20	外壳防护等级试验	7.23	1#、2#试样的外壳防护等级为IP33	合格	/
21	标志	9	满足标准要求	合格	/
22	使用说明书	10	满足标准要求	合格	/
		本页以下空白			

国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心
检验报告

No. Gn202010134

共 11 页 第 6 页


射频电磁场辐射抗扰度试验布置示意图

1) 测试场地: 3 米法半电波暗室


2) 仪器设备

设备名称	设备型号	校准状态
信号发生器	2023A	合格
功率放大器	CBA9433	合格
组合天线	CBL6140A	合格

3) 受试设备连接图

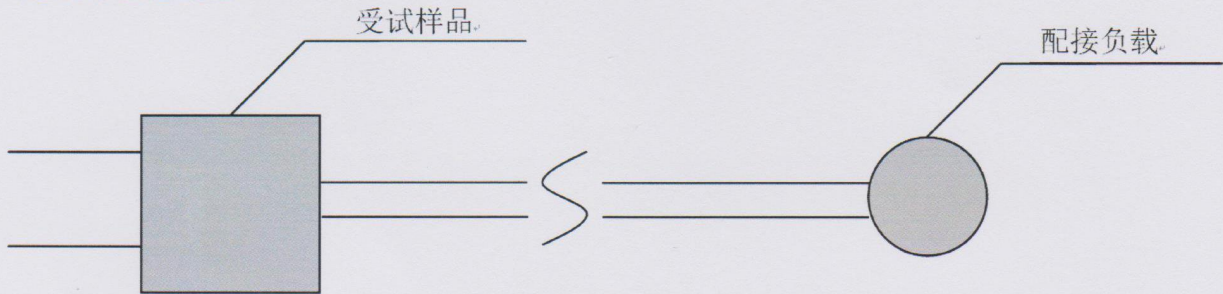

4) 试验布置示意图

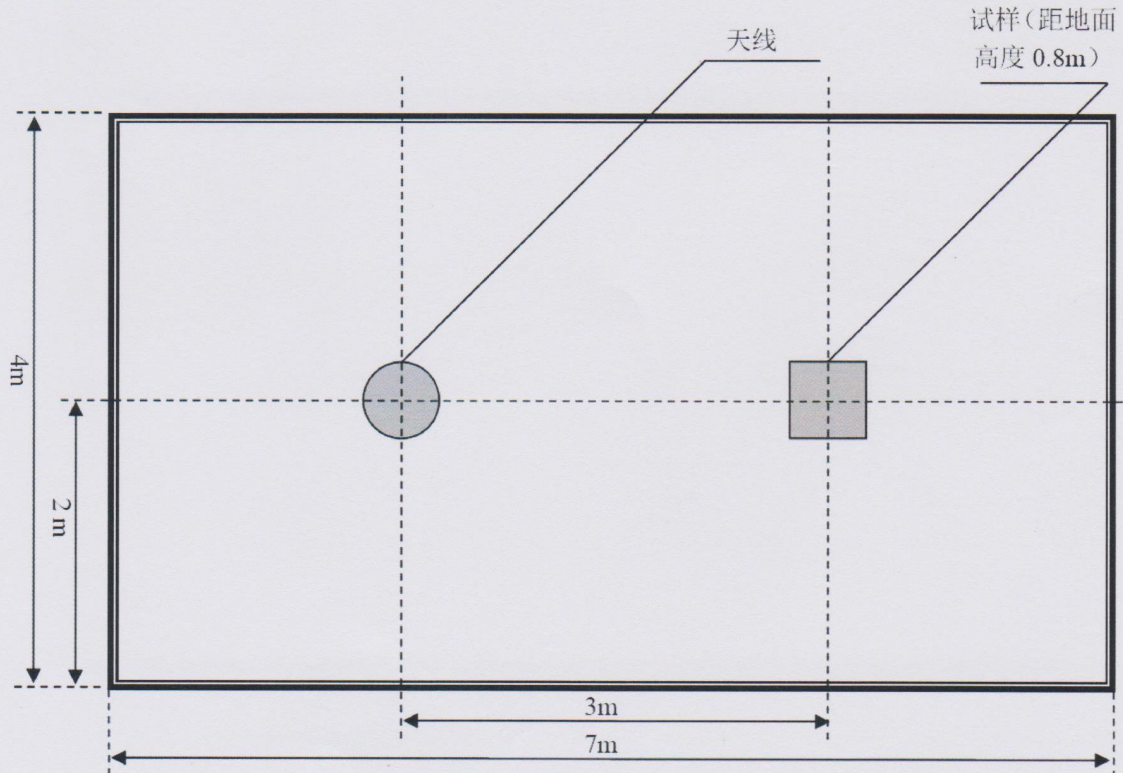

国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心 检验报告

No. Gn202010134

共 11 页 第 7 页


射频场感应的传导骚扰抗扰度试验布置示意图

1) 测试场地：试验室


2) 仪器设备

设备名称	设备型号	校准状态
连续波模拟器	CWS 500N1.4	合格
电磁钳	KEMZ 801S	合格
耦合去耦装置	M016S	合格

3) 受试设备连接图

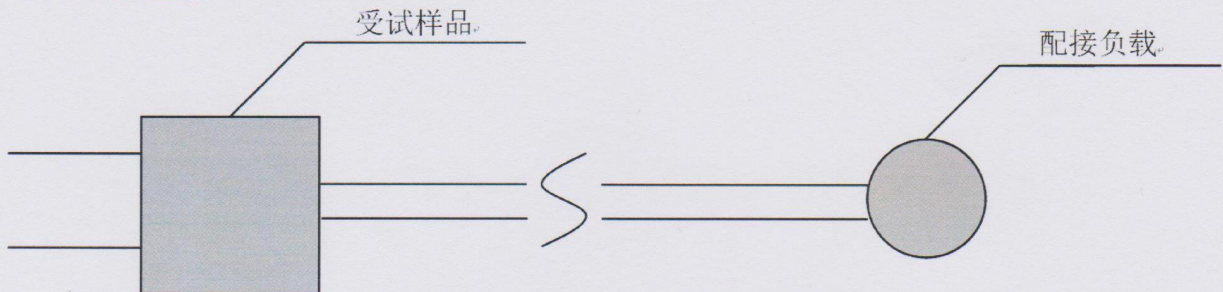

4) 试验布置示意图

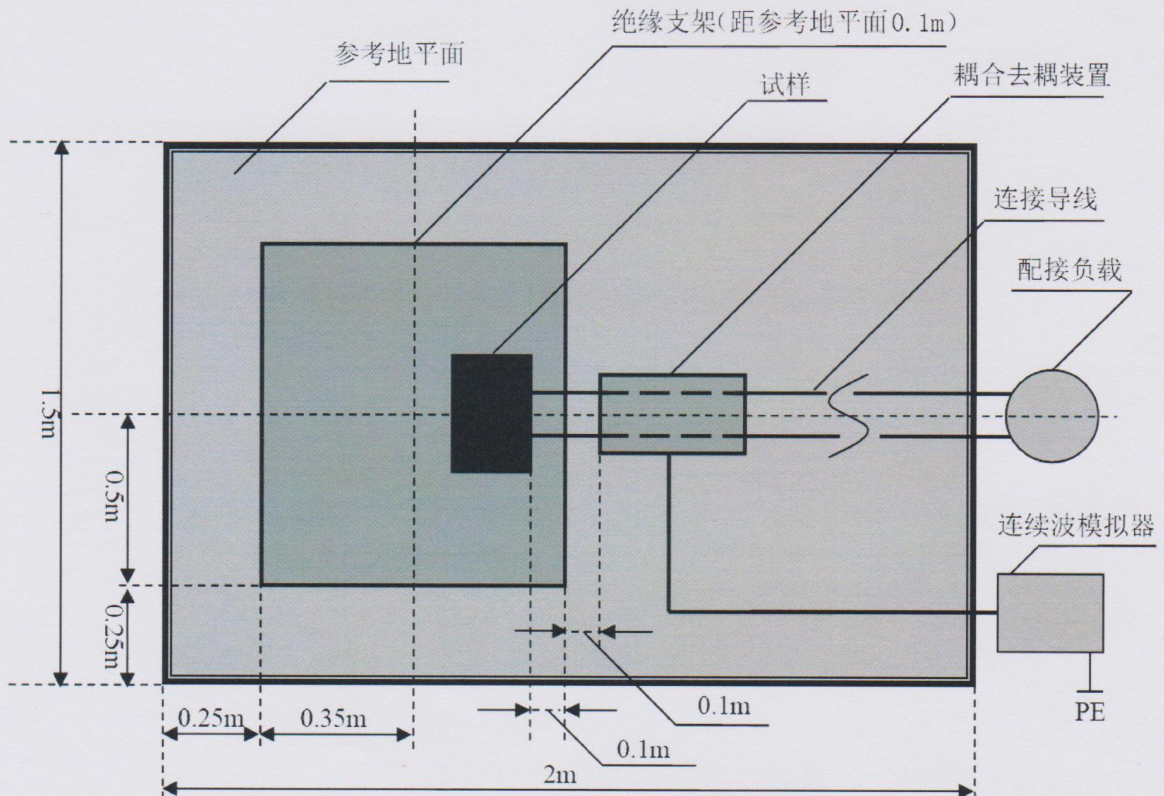

国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心 检 验 报 告

No. Gn202010134

共 11 页 第 8 页


电快速瞬变脉冲群抗扰度试验布置示意图

1) 测试场地： 试验室


2) 仪器设备

设备名称	设备型号	校准状态
脉冲串发生器	NSG2025	合格
容性耦合夹	CDN126	合格

3) 受试设备连接图

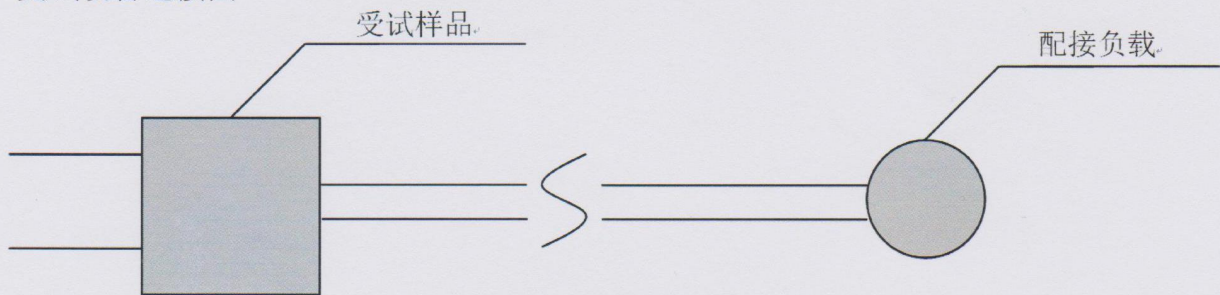

4) 试验布置示意图

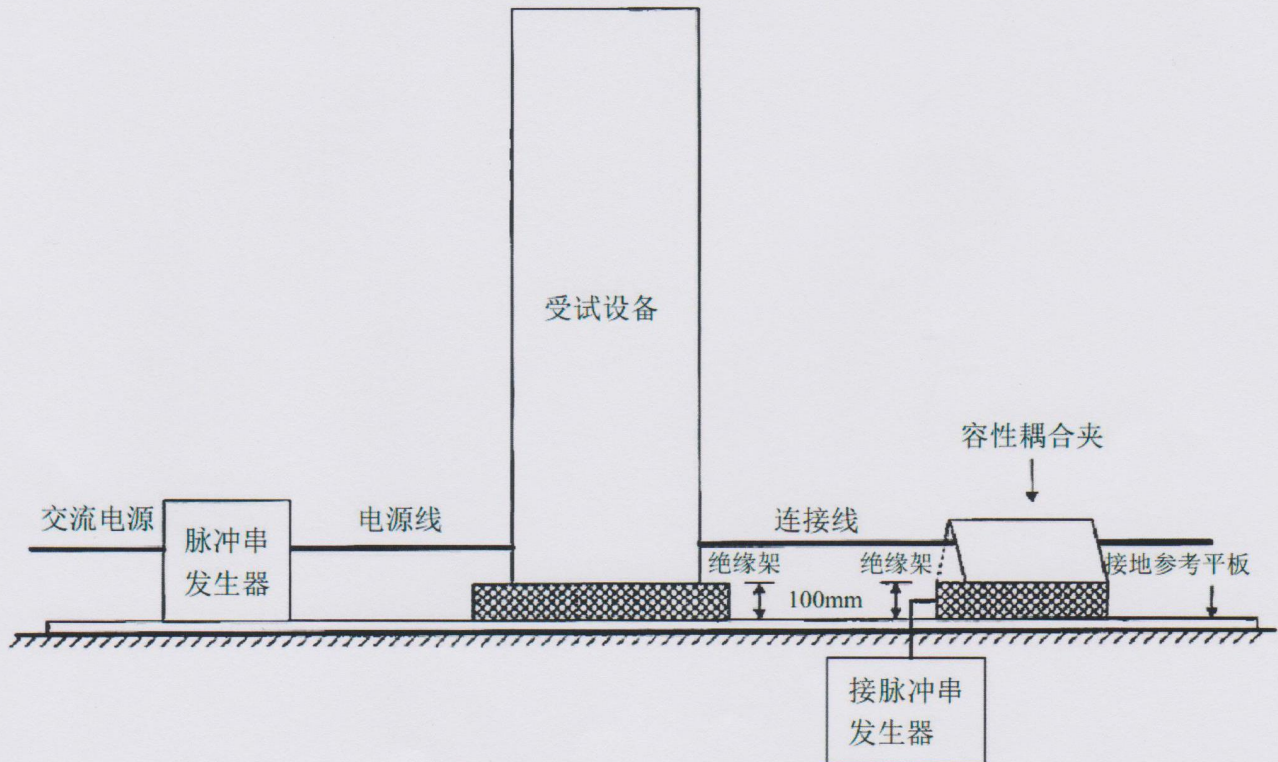

国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心
检 验 报 告

No. Gn202010134

共 11 页 第 9 页

认证委托人	中山市旺斯达灯饰电器有限公司		
通信地址	广东省中山市横栏镇新茂工业区康龙五路 26 号 6 楼之三		
联系电话	/	传真	/

产品照片：



国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心
检 验 报 告

No. Gn202010134

共 11 页 第 10 页

认证委托人	中山市旺斯达灯饰电器有限公司		
通信地址	广东省中山市横栏镇新茂工业区康龙五路 26 号 6 楼之三		
联系电话	/	传真	/

产品内部照片:



202010134

国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心
检验报告

No. Gn202010134

共 11 页 第 11 页

一、产品铭牌内容：

1. 产品名称：应急照明控制器
2. 型号：WD-C-100W-01
3. 执行标准号：GB17945—2010
4. 生产者：中山市旺斯达灯饰电器有限公司
5. 生产企业：中山市旺斯达灯饰电器有限公司
6. 生产地址：广东省中山市横栏镇新茂工业区康龙五路 26 号 6 楼之三
7. 外壳防护等级：IP33
8. 额定电源电压：AC220V
9. 额定工作频率：50Hz
10. 主电功耗：20W
11. 制造日期及产品编号：有

二、产品特性描述：

1. 外形尺寸：L600mm×W600mm×H1790mm
2. 单节电池容量：12V 18Ah
3. 电池节数：1 节
4. 外壳材质：金属
5. 配接容量：4 回路
6. 与以下产品配接工作：中山市旺斯达灯饰电器有限公司生产的集中电源集中控制型消防应急标志灯具、集中电源集中控制型消防应急照明灯具、应急照明集中电源

三、产品关键件描述：

1. 电源型号：TA-UPS ZJDY V1.0
生产者名称：深圳市泰安智造技术有限公司

一致性检查结论：符合



中国国家强制性产品认证证书

CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

证书编号：2021081815001662

认证委托人：中山市旺斯达灯饰电器有限公司

地址：广东省中山市横栏镇新茂工业区康龙五路26号6楼之三

生产者：中山市旺斯达灯饰电器有限公司 (H002242)

地址：广东省中山市横栏镇新茂工业区康龙五路26号6楼之三

生产企业：中山市旺斯达灯饰电器有限公司

地址：广东省中山市横栏镇新茂工业区康龙五路26号6楼之三

产品名称：应急照明控制器

认证单元：WD-C-100W-01

内含：WD-C-100W-01 (主型)

产品认证实施规则：CNCA-C18-03: 2020

产品认证实施细则：CCCF-CCC-09

产品标准和技术要求：GB 17945-2010

上述产品符合强制性产品认证实施规则 CNCA-C18-03: 2020, 强制性产品认证实施细则CCCF-CCC-09 的要求，特发此证

首次发证日期：2021-06-25

发(换)证日期：2021年06月25日 有效期至：2026年06月24日

本证书的有效性需依靠通过证后监督获得保持

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 和

中国消防产品信息网站 www.cccf.com.cn 查询



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C073-P



应急管理部消防产品合格评定中心

中国·北京市东城区永外西革新里甲108号 100077

<http://www.cccf.net.cn>